

1. PSG w Płaskiej, 16-326 Płaska, parter pom. Komendanta:

- a) powierzchnia pomieszczenia ok. 25 m²
- b) minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW
- Odległość tablicy rozdzielczej od pom. około 20 m.
- Tablica rozdzielcza znajduje się na tej samej kondygnacji co pomieszczenie.


2. PSG w Płaskiej, 16-326 Płaska, piwnica pom. Techniczne:

- c) powierzchnia pomieszczenia ok. 11 m²
- d) minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW
- e) praca całoroczna
- f) zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej;
 - chłodzenie - 15 ~ + 50 °C
 - grzanie - 15 ~ + 25 °C


Odległość tablicy rozdzielczej od pom. około 20 m.

Tablica rozdzielcza znajduje się na tej samej kondygnacji co pomieszczenie.


LOKALIZACJA JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

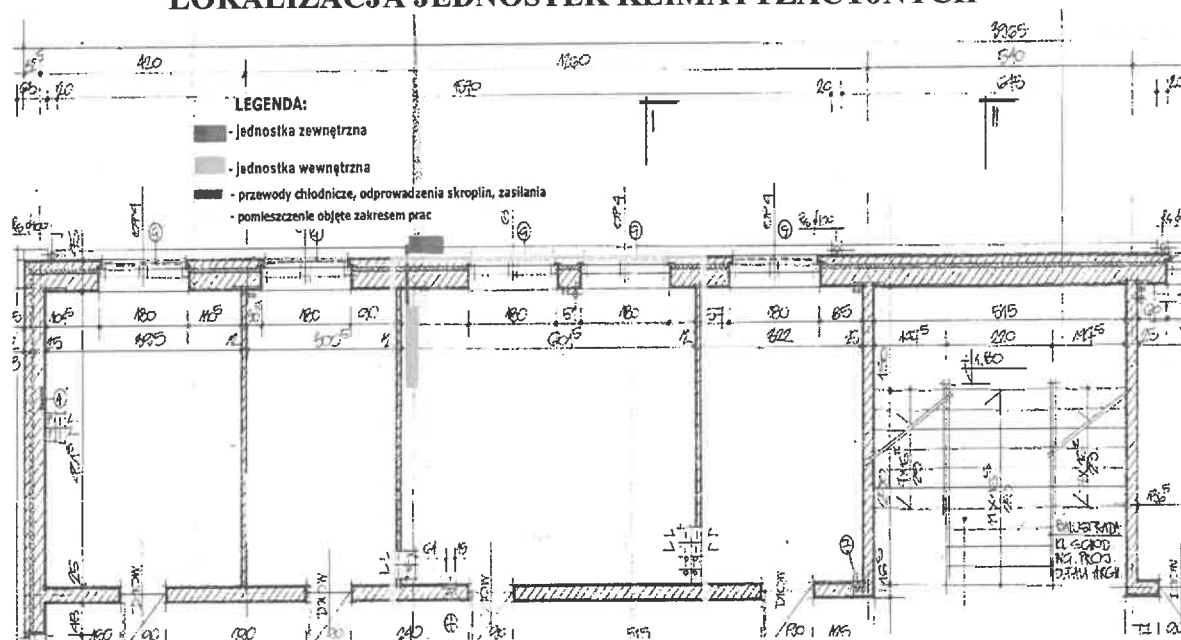


Rys. nr 1: Rzut poziomy parteru z planowaną lokalizacją jednostek klimatyzacyjnych

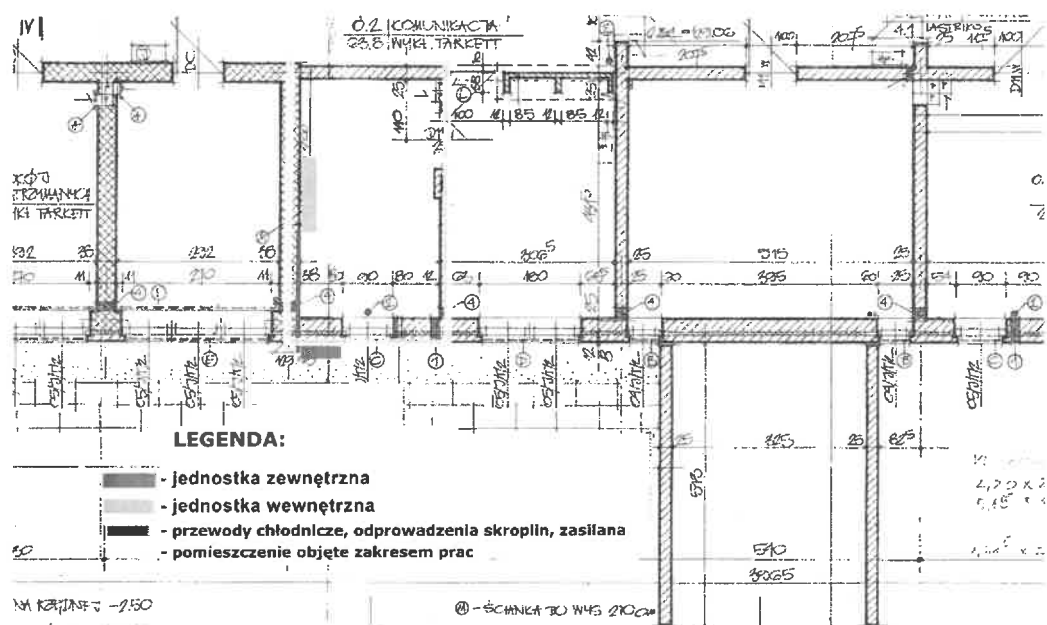

Rys. nr 2: Rzut poziomy piwnicy z planowaną lokalizacją jednostek klimatyzacyjnych

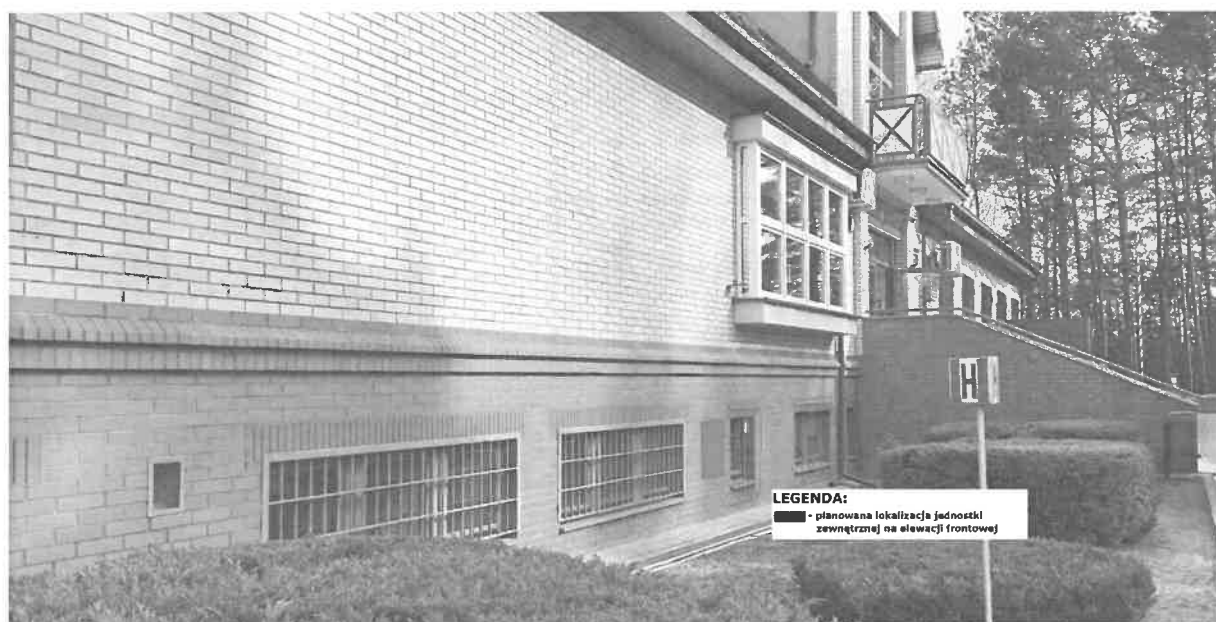

Zdjęcie nr 1: Elewacja frontowa z planowaną lokalizacją jednostki zewnętrznej

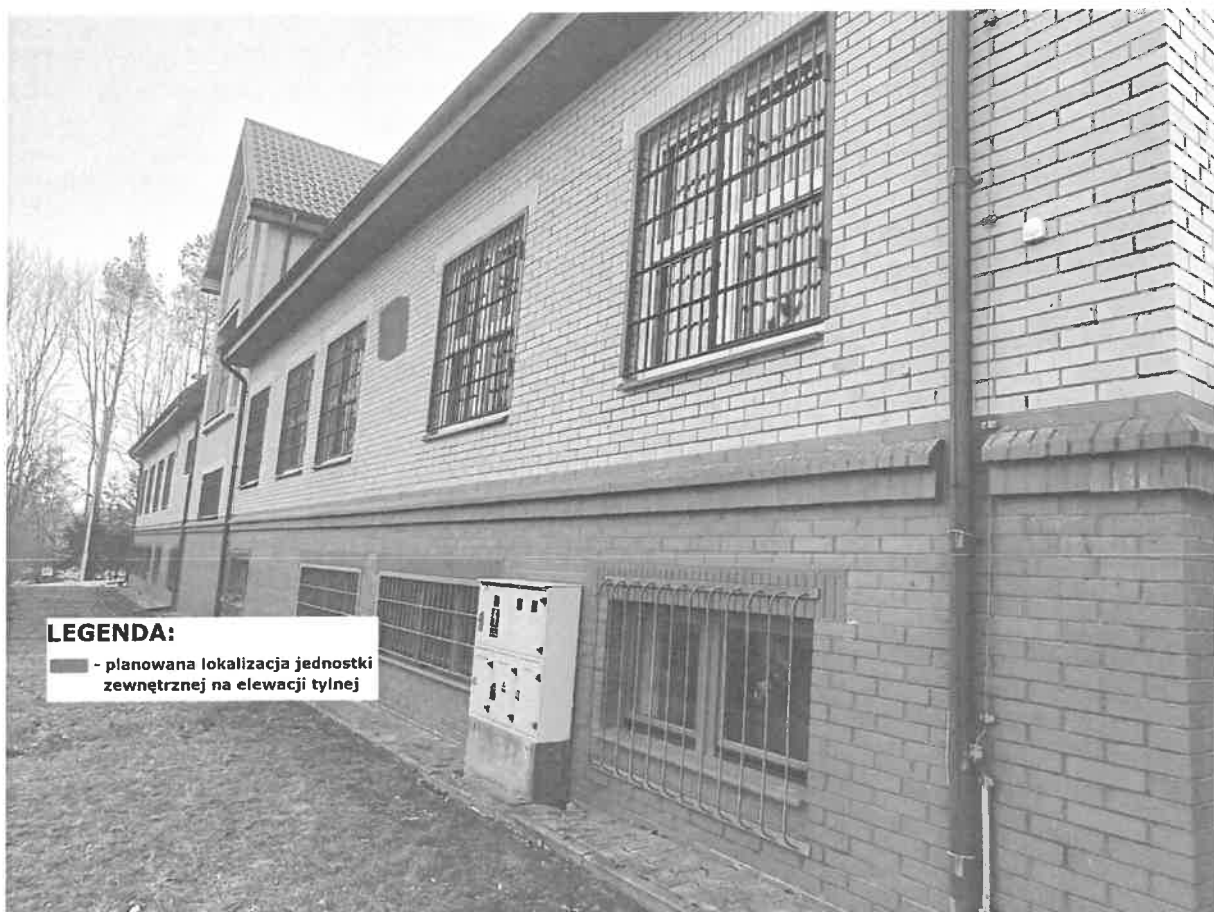

Zdjęcie nr 2: Elewacja tylna z planowaną lokalizacją jednostki zewnętrznej

