


Załącznik nr 1

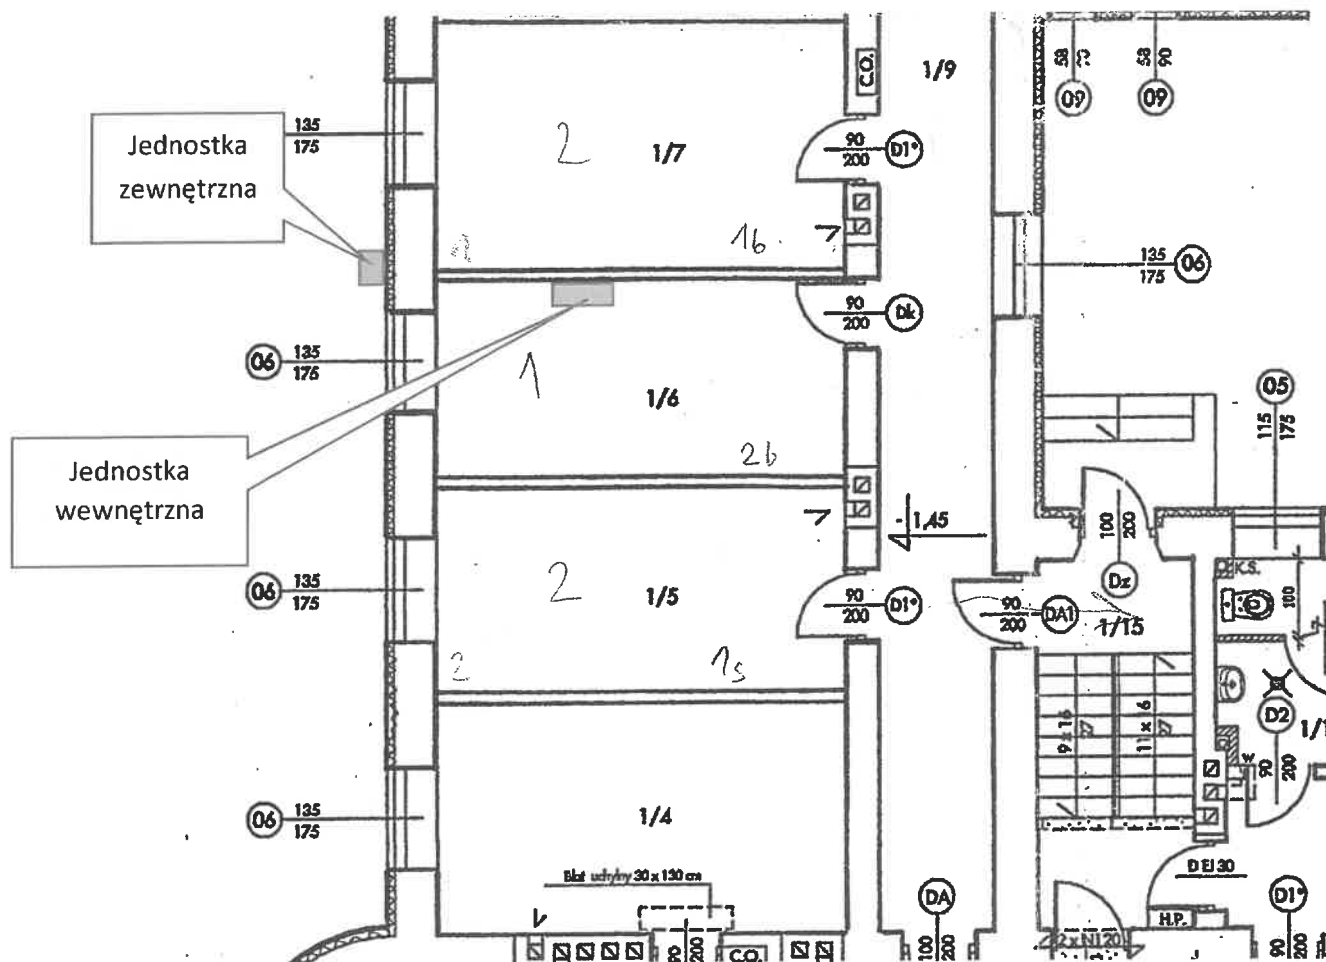

PSG w Rutce Tartak, 16-406 Rutka Tartak, parter pomieszczenie nr 1/6 - techniczne:

- powierzchnia pomieszczenia około 14 m²,
- minimalna wydajność chłodnicza klimatyzatora: 3,5 kW,
- praca całoroczna,
- zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej:
 - Chłodzenie -15~+50°C
 - Grzanie - 15 ~+25°C

Jednostka zewnętrzna zamontowana na wysokości około 3m, odległość pomiędzy jednostkami wynosi około 4 m, przewody łączące ułożone w korytkach.